


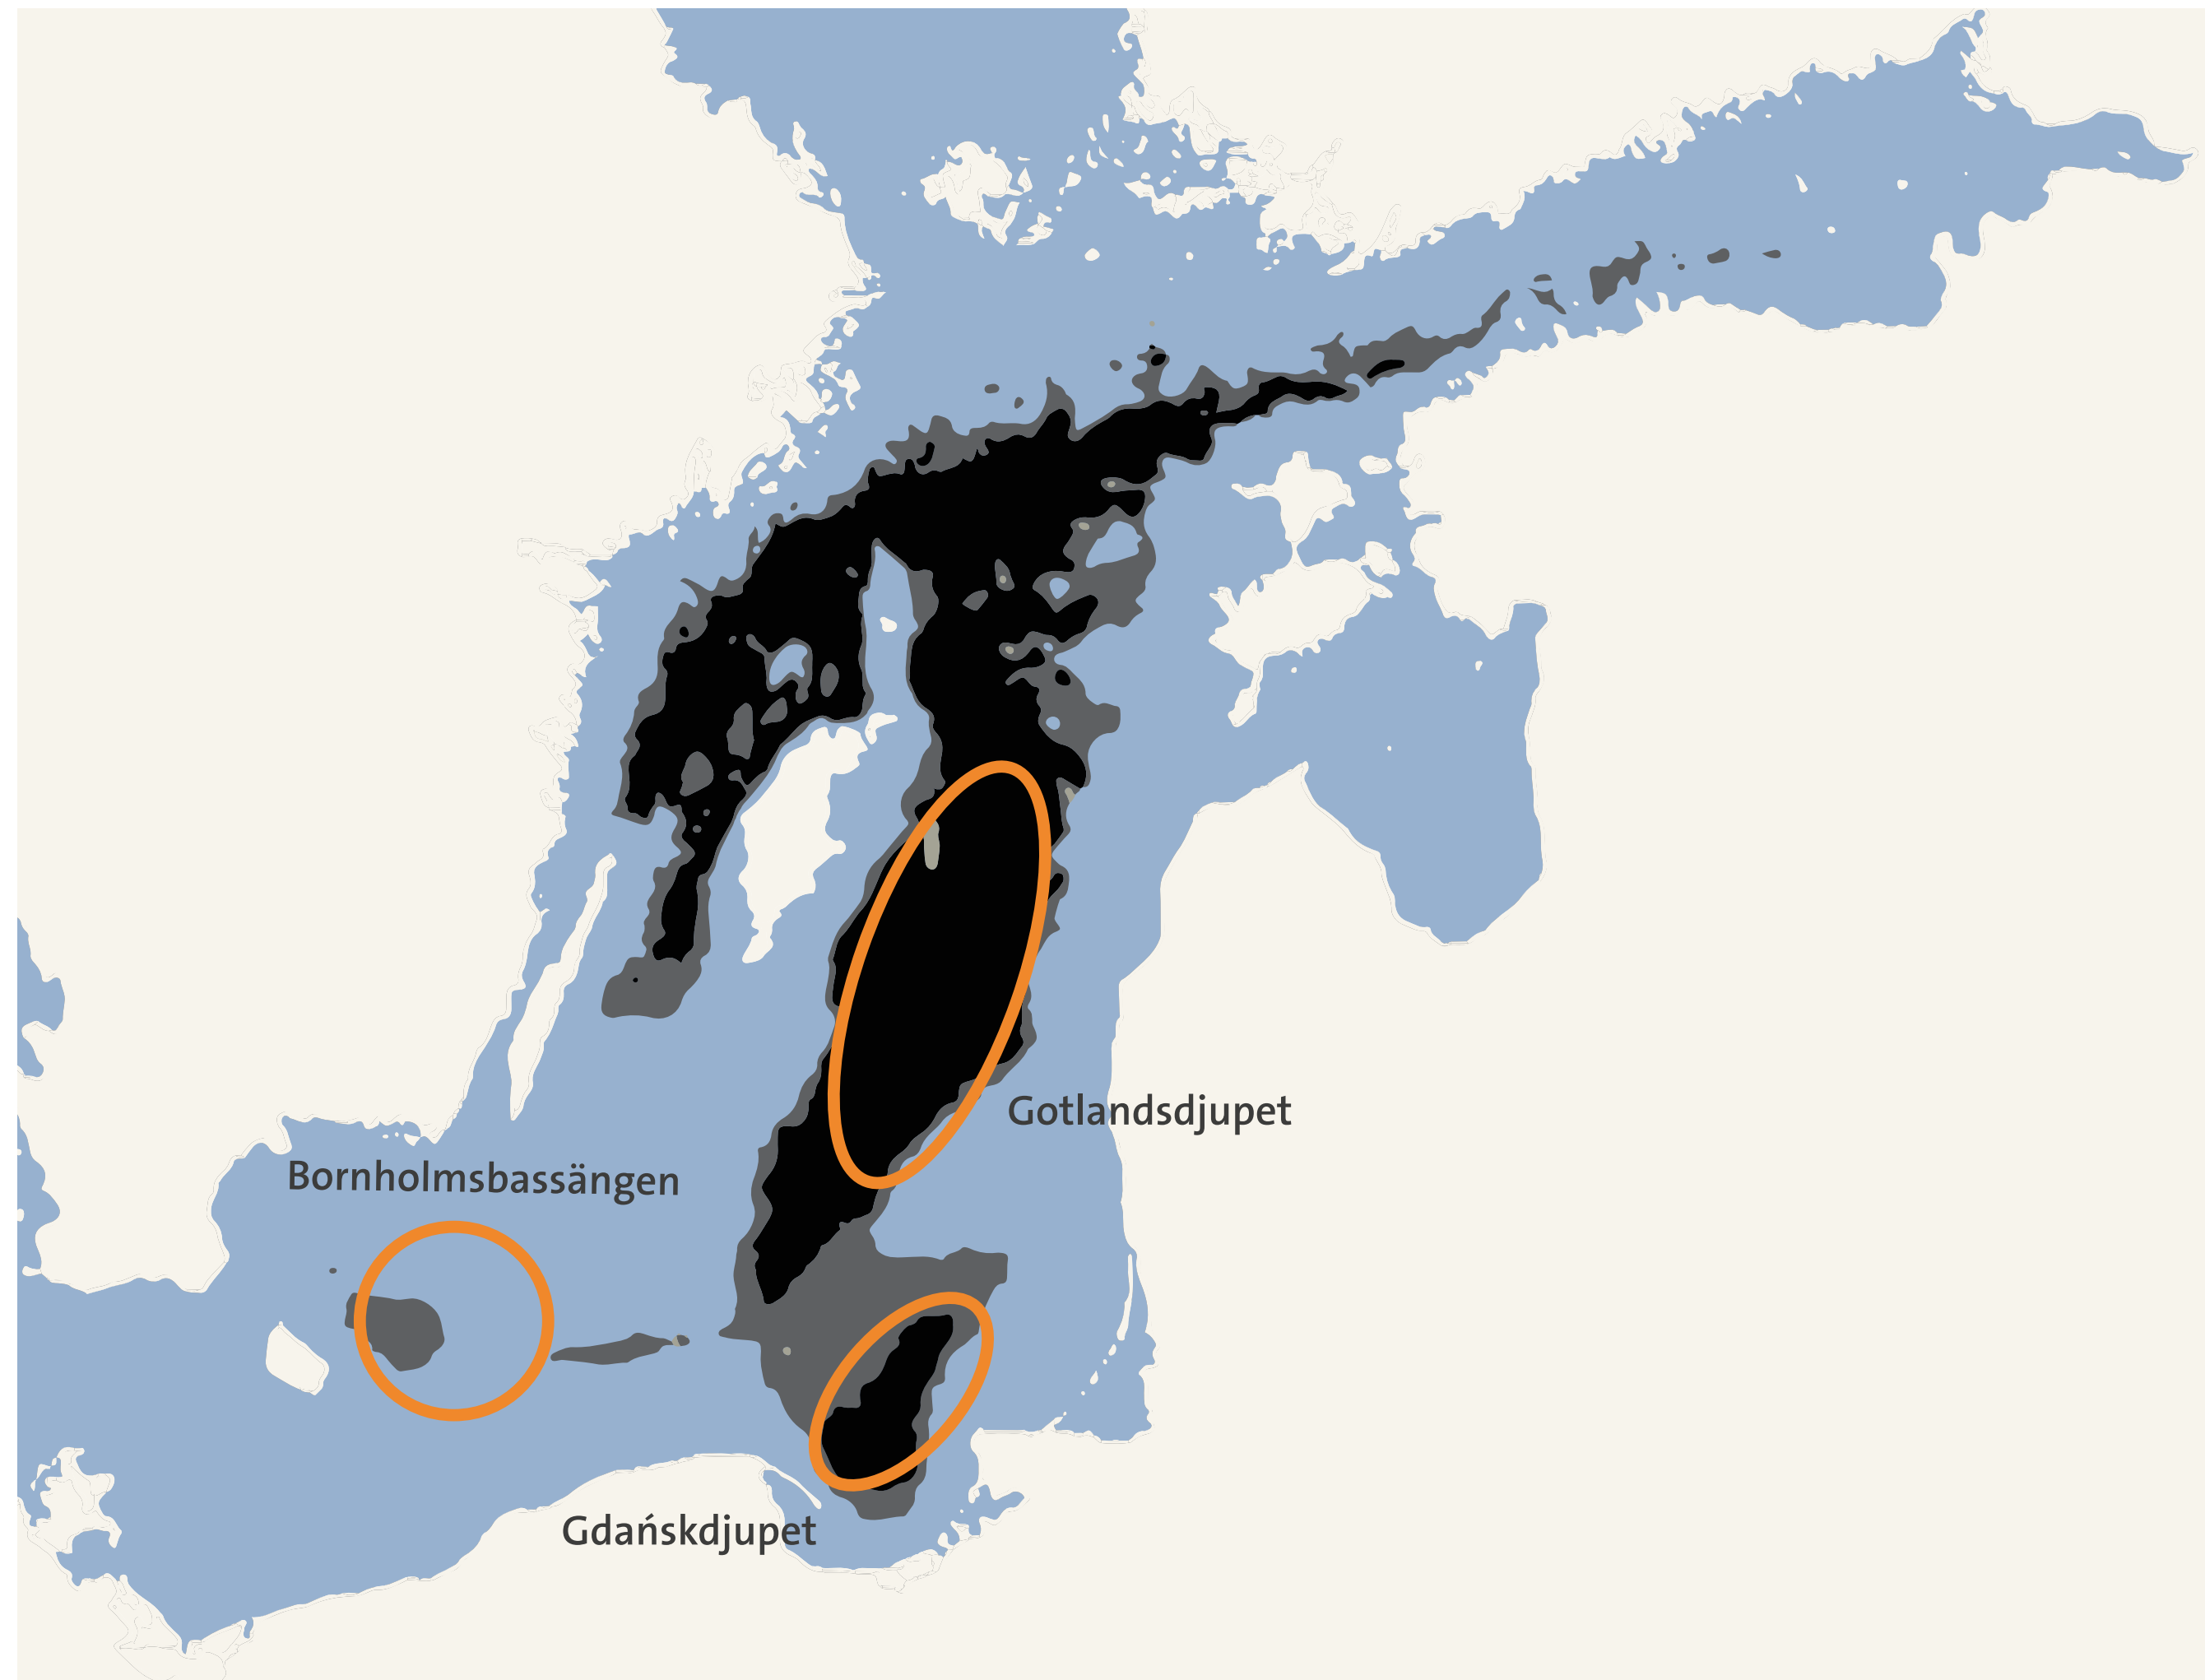

Syrebrist i torskens lekområden

Syreförhållanden 2022

- Syrefattigt ≤ 2 ml O_2 /l vatten
- Syrefritt ≤ 0 ml O_2 /l vatten